



Severočeské doly a.s.

24-06-2019

DS 2214/2019/KS

Městský úřad Lom
Vážená pani Bc. Kateřina Schwarzová
nám. Republiky 13/5
435 11 LOM

VÁŠ DOPIS ZE DNE/ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OE/DB/2019/074

Ing. Petr Svárovský/
417805097/723941983

20. 06. 2019

Protokol o měření hluku za měsíc květen 2019

Zasíláme Vám protokol z pravidelného měsíčního měření hlučnosti na vzájemně dohodnutých místech v městě Lom.

Měření se uskutečnilo v noci z 15. na 16. května 2019 na konci ulice Na Lukách, Komenského osada 22.

Vlastní průběh měření byl ovlivňován hlukem vyvolaným tzv. pozadím, což je hluk způsobený mimo jiné štekotem psů, průjezdy vlaků, automobilů a podobně. Je problematické přerušovat měření při těchto situacích, protože potom by nevystihovalo skutečnou hladinu hluku v monitorovaném prostoru.

Pokud budete mít k předanému protokolu jakékoliv dotazy, rádi je i ve spolupráci se zpracovatelem měření zodpovíme.

S pozdravem

Ing. Jiří Sírěšťe
vedoucí odboru ekologie



Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř.Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Zkušební laboratoř
akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod č. 1078

Laboratoř technické diagnostiky

tel. : 724 825 767

fax : 476 703 992

Protokol č. 081/2019/LTD

Zkušební předmět: Hluk

Zkušební specifikace: Měření hluku ve venkovním prostoru

Zadavatel: Severočeské doly a.s., Doly Bílina

Smlouva o dílo č.: 108 / 2019

Objednávka č.: OSB 48072709

Výsledky měření se vztahují pouze k danému místu měření a k době ve které měření probíhalo.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%. V případě, že rozšířená nejistota měření není součástí protokolu, je k dispozici na vyžádání v laboratoři.

.....
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.
technický vedoucí laboratoře



.....
Ing. Lukáš Anděl
vedoucí zkušební laboratoře

V Mostě, dne 28.5.2019

Počet výtisků: 3

Celk. počet stran: 4

Rozdělovník:
výtisk č. 1 - 2 zadavatel
výtisk č. 3 - laboratoř LTD

Výtisk č.: 1
strana: 1

Laboratoř technické diagnostiky VÚHU a.s., Most

Výzkumný ústav pro inženýrské a.s.
M O S T

Protokol č.: 081/2019/LTD
Celk. počet stran: 4

Výtisk č.: 1
Strana č.: 2

Místo měření: Lom – Na Lukách 722, (venkovní prostor, polní cesta, nejbližší budova 20 m)
Lom – Komenského osada 22, (venkovní prostor, asfaltová silnice, nejbližší budova 10 m)
mikrofon ve výšce 2 m

Datum měření: noc 15.5. - 16.5. 2019

Zkouška byla provedena dle: ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 Akustika

Měřicí přístroje: Zvukoměr - spektrální analyzátor B&K 2250L (OL č. 8012-OL-10020-19),
Měřicí mikrofon B&K 4950 (OL- č. 8012-OL-10021-19),
Akustický kalibrátor B&K 4231 (KL č. 8012-KL-10022-19).

Měřil: Jaromír Finferle

Při měření hluku ve venkovním prostoru byly zaznamenávány meteorologické podmínky, které jsou informativní:

- teplota vzduchu +7 °C
- relativní vlhkost vzduchu 58,6 %
- rychlost větru 0,0 ms⁻¹

Při měření byly rovněž sledovány průjezdy automobilů, průjezdy vlaků, průlety letadel, štěkot psů a další vlivy, které mohou měření ovlivnit. Tyto hlukové události byly následně ze záznamu eliminovány.

Odchytky od zkušebního postupu: bez odchylek

Výsledky měření:

Místo měření	Doba měření T	Hladina hluku L _A [dB(A)]							
		L _{Aeq,T}	L _{Amin}	L _{Amax}	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₀₁	
Lom Komenského osada 22	22 ⁰⁰ – 23 ⁰²	28,2	18,6	54,3	22,5	25,5	27,8	29,9	32,6
Lom Na Lukách 722	23 ¹⁰ - 00 ¹⁴	31,7	28,6	52	29,6	30,2	31,5	33	34,9


Rozšířená nejistota měření je stanovena u L_{Aeq,T} na 2,32 dB(A).

- ze záznamu byl eliminován štěkot psů a průjezd vlaků a aut

Pozn. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací" ve znění pozdějších předpisů.

Protokol č.: 081/2019/LTD
Celk. počet stran: 4

Výtisk č.: 1
Strana č.: 3

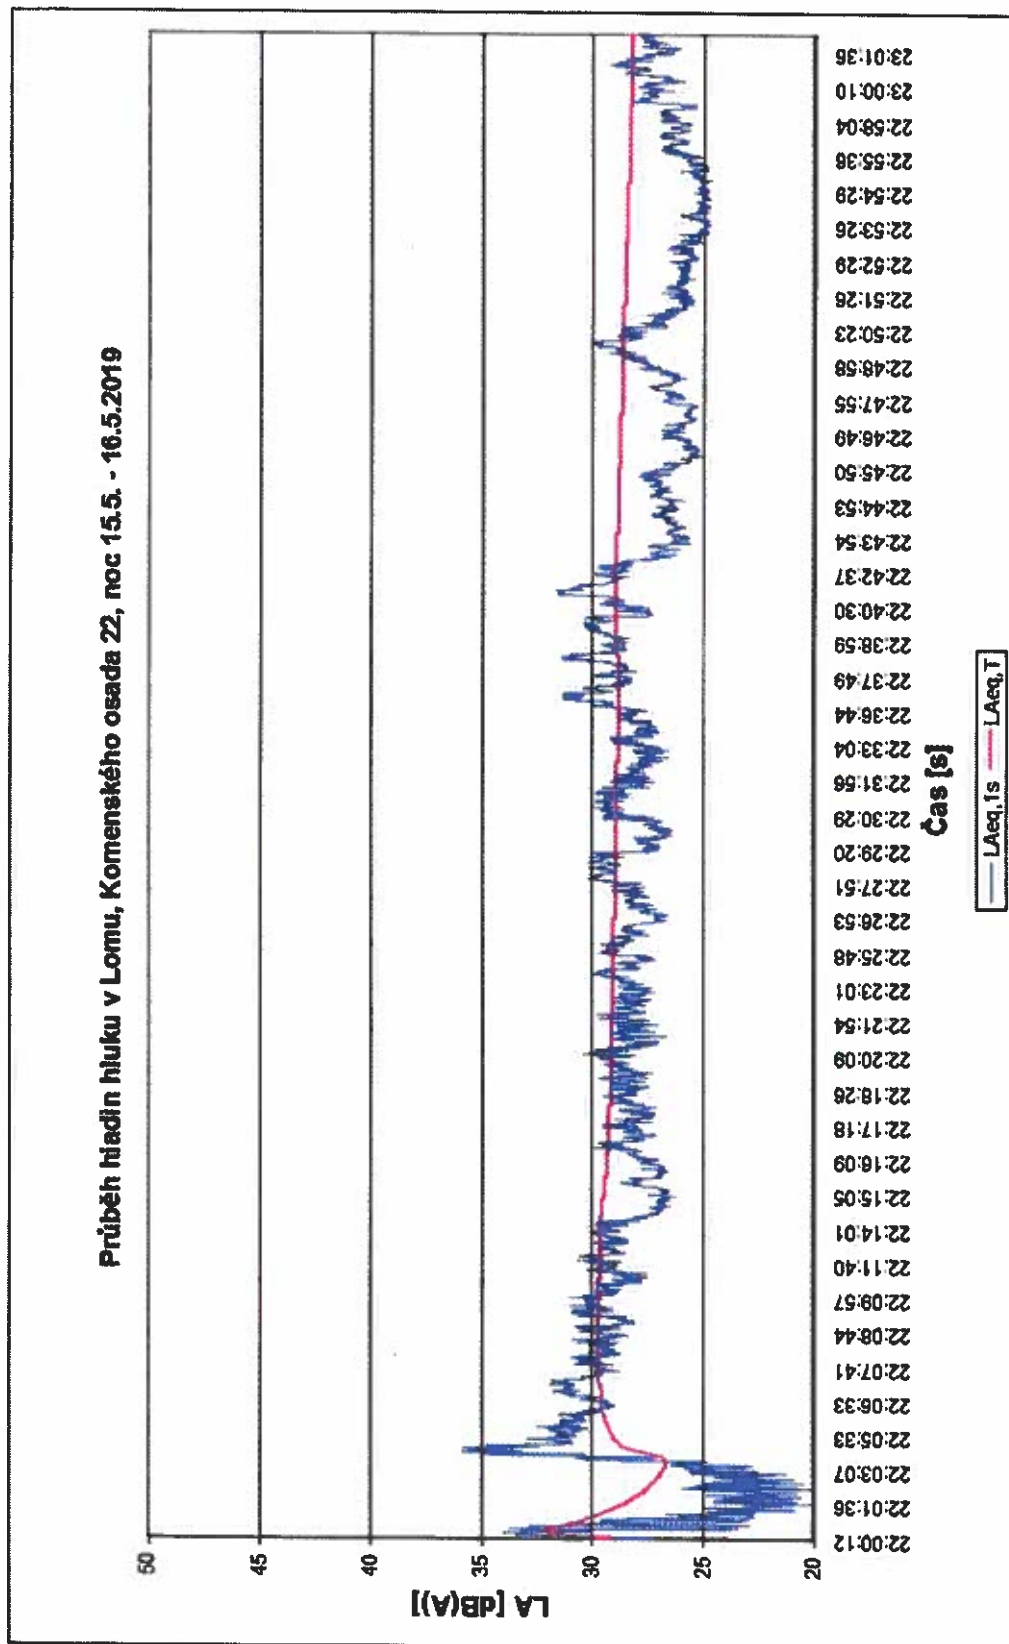

Protokol č.: 081/2019/LTD
Celk. počet stran: 4

Výtisk č.: 1
Strana č.: 4

